


AGREGATY KLIMATYZACJI SPRĘŻALNE  
AS-110W1  
Qch = 3 x 50 kW  
Nr = 21 000 n3h

AGREGATY KLIMATYZACJI SPRĘŻALNE  
AS-100W1  
Qch = 3 x 50 kW  
Nr = 19 200 n3h

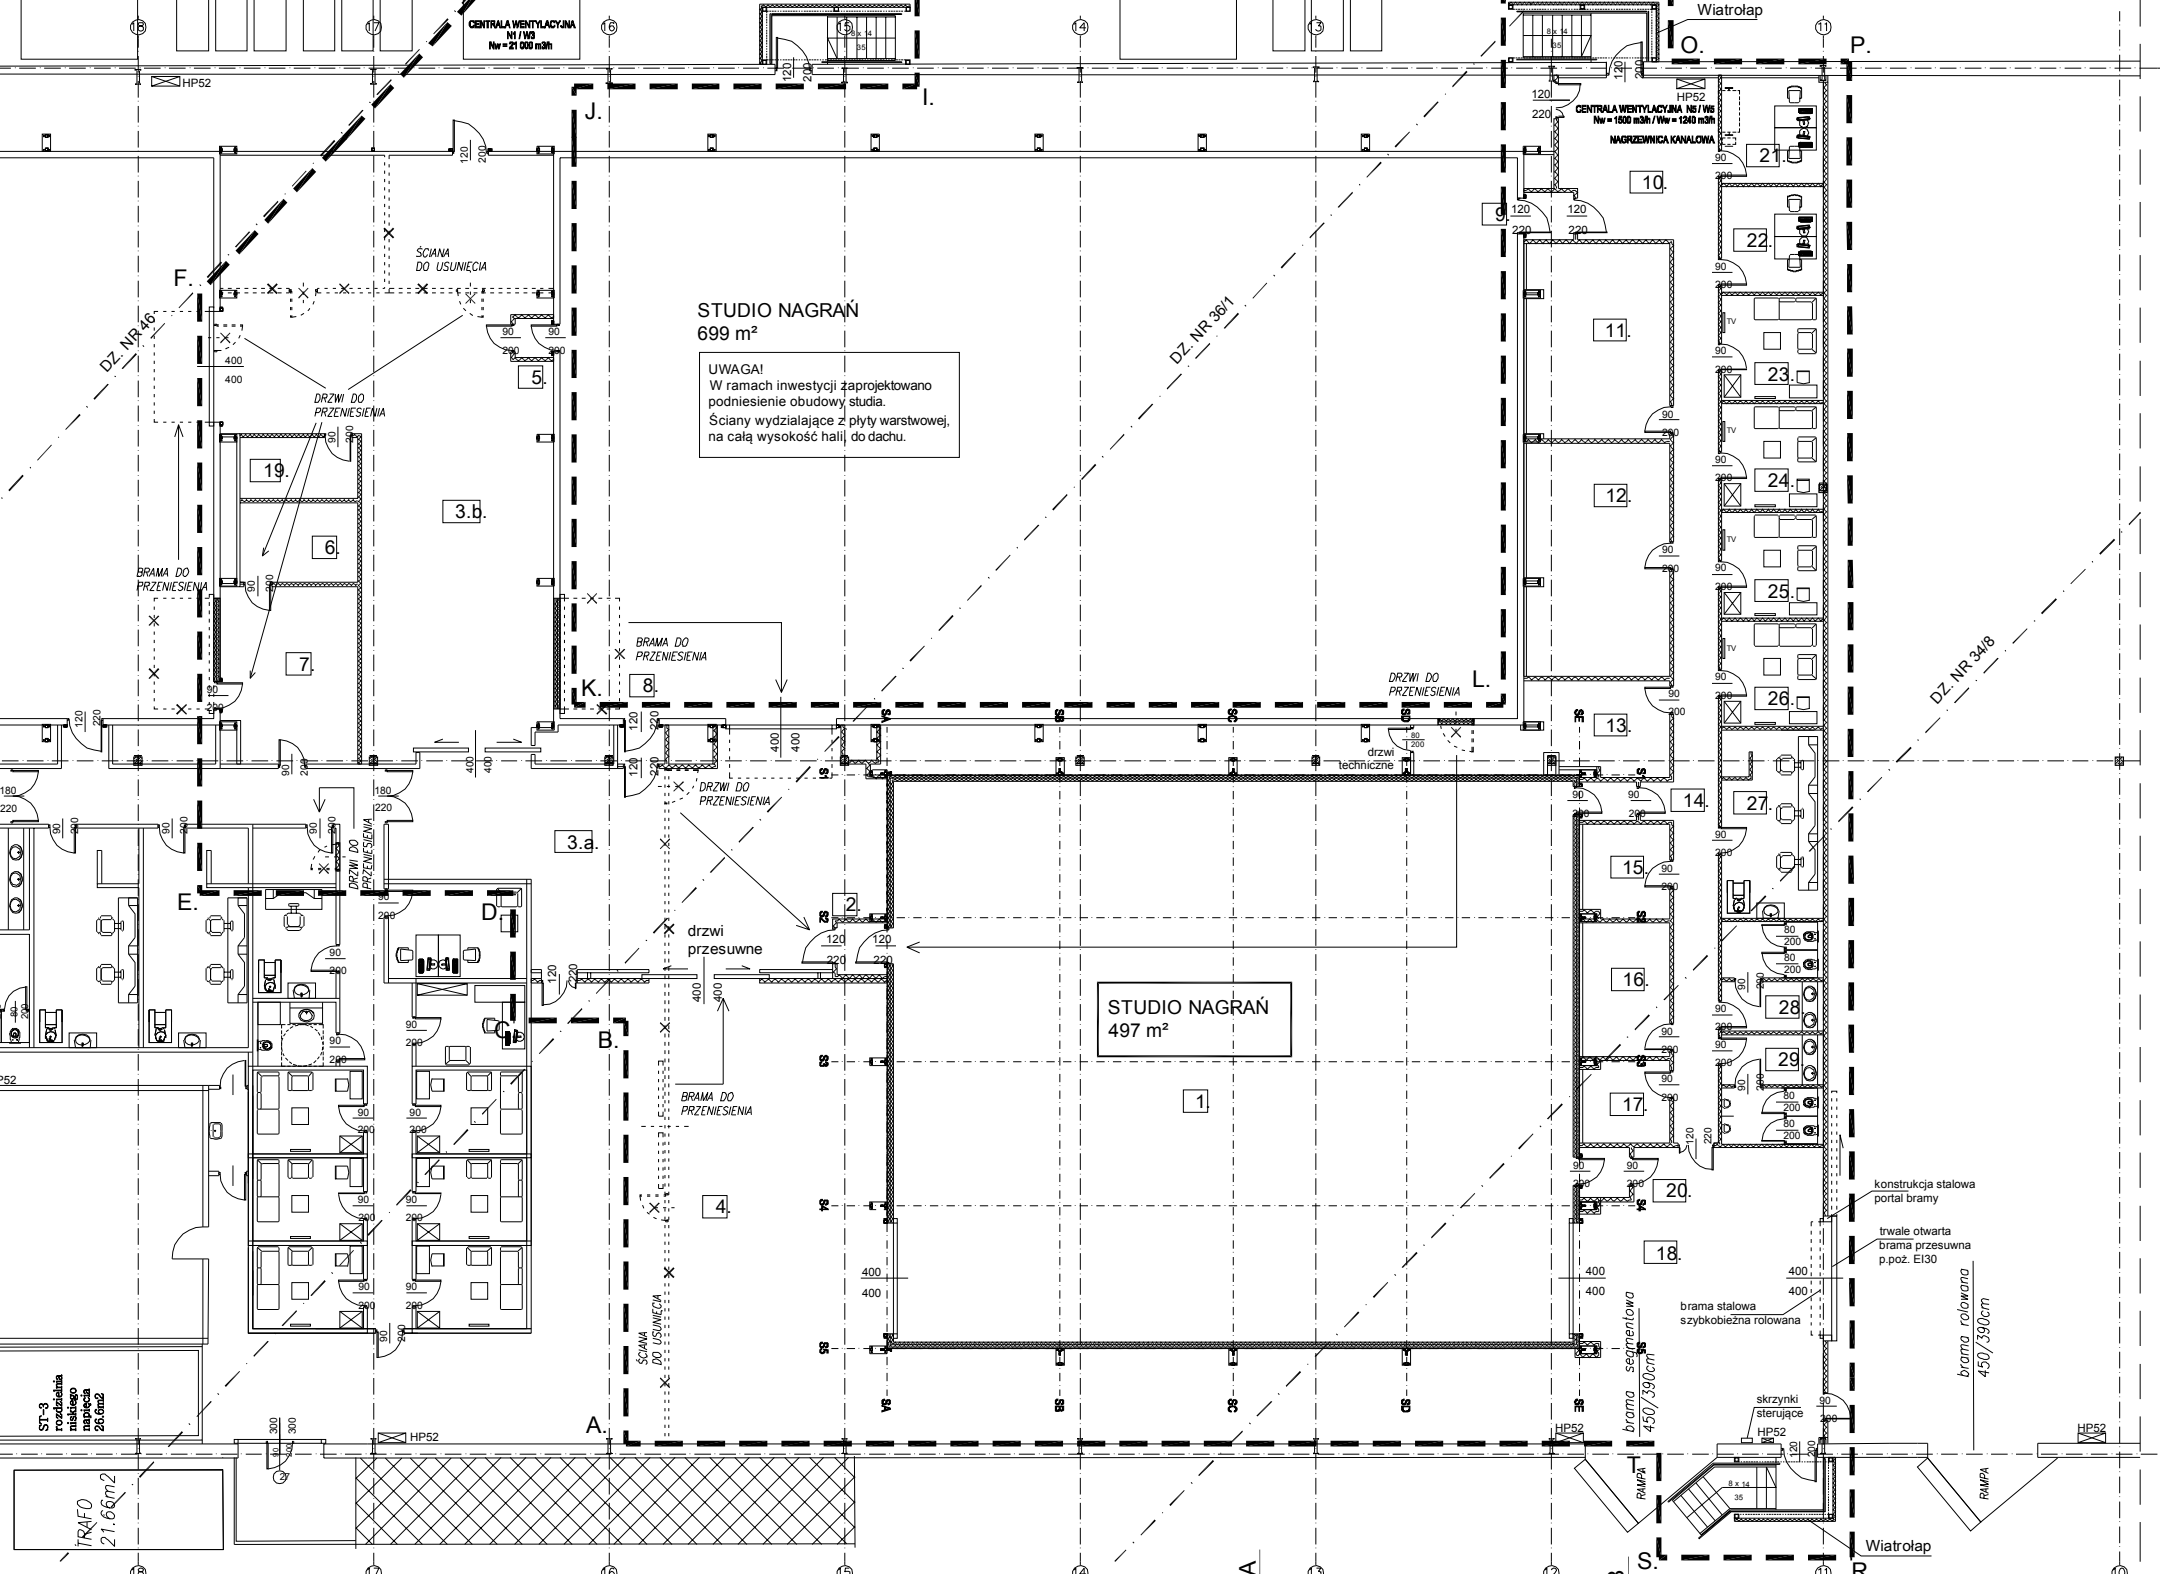

**STUDIO NAGRAŃ**  
497 m<sup>2</sup>  
UWAGA!  
W ramach inwestycji zaprojektowano podniesienie obudowy studia. Ściany wydziałające z płyty warstwowej, na całą wysokość hali, do dachu.

**STUDIO NAGRAŃ**  
699 m<sup>2</sup>  
UWAGA!  
W ramach inwestycji zaprojektowano podniesienie obudowy studia. Ściany wydziałające z płyty warstwowej, na całą wysokość hali, do dachu.

**STUDIO NAGRAŃ**  
497 m<sup>2</sup>

**LABORATORIUM**  
292.66 m<sup>2</sup>

ST-3  
podniesienie  
obudowy  
28.6 m<sup>2</sup>

RAFO  
21.66 m<sup>2</sup>

PZO  
Stoen  
20 m<sup>2</sup>

podwiesz  
49.83 m<sup>2</sup>

podwiesz  
48.72 m<sup>2</sup>

konstrukcja stalowa  
portal bramy  
trwale otwarta  
brama przesuwana  
p.poz. EI30  
brama rolowana  
450/390cm

brama stalowa  
szybkobieżna rolowana

brama stalowa  
450/390cm

skrzynki  
sterujące  
HP52

Wiatrołap

Wiatrołap